



DIMENSIONES					
SELLO DE ANDEN SHELTER 8G400, 10' 0" x 10' 0"				CLARO DE VANO REQUERIDO	
No.	PARTIDA	REFERENCIA	CANTIDAD	ANCHO W (mm)	ALTO H (mm)
1			1	3048.0	3048.0

NOTAS:

1. EL VANO LIBRE DEBE SER A NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT) DE ACUERDO A LA TABLA DE DIMENSIONES (CLAROS DE VANO).
2. EL VANO DEBE ESTAR PERFECTAMENTE A PLOMO, ESCUADRADO Y NIVELADO.
3. TODAS LAS COTAS SE DEBEN VERIFICAR EN OBRA ANTES DE PROCEDER CON LOS TRABAJOS, SE DEBERÁ NOTIFICAR CUALQUIER DISCREPANCIA. TOLERANCIAS EN ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 1/8" - 1/4" EN LONGITUD ±.
- 3.- EL PORCENTAJE DE PROYECCIÓN DEL SELLO DEPENDE DEL PORCENTAJE DE INCLINACIÓN O DECLINACIÓN QUE SE TENGA.
5. DIMENSIONES DE FOSO PARA RAMPA NIVELADORA 6 X 8".
4. ESTE DIBUJO MUESTRA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN DE DEL SELLO, LOS CAMBIOS ESTÁN SUJETOS AL CRITERIO DE CADA INSTALADOR Y/O TÉCNICO, QUIENES DEBEN REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
7. CONSULTE LOS MANUALES DE CADA COMPONENTE PARA SU INSTALACIÓN.
8. LAS PREPARACIONES DE OBRA CIVIL O ESTRUCTURAL (VANOS) QUE SE REQUIEREN SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.
9. MERX DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UNA MALA CONSTRUCCIÓN DE VANOS A LO ESPECIFICADO EN ESTE DIBUJO.

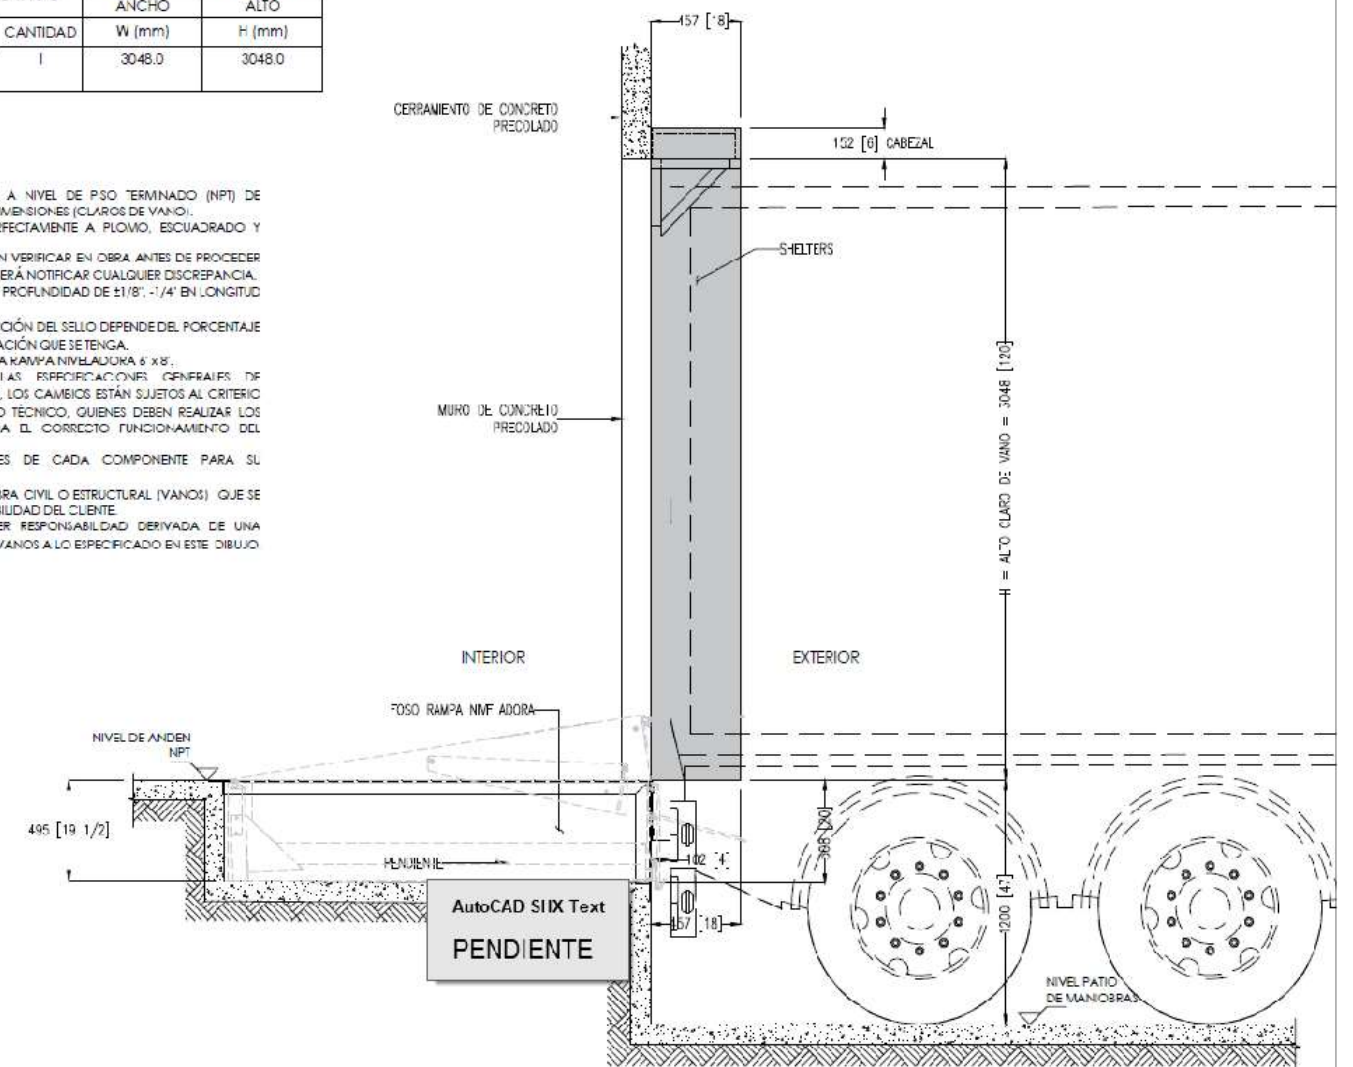

VISTA FRONTAL EXTERIOR

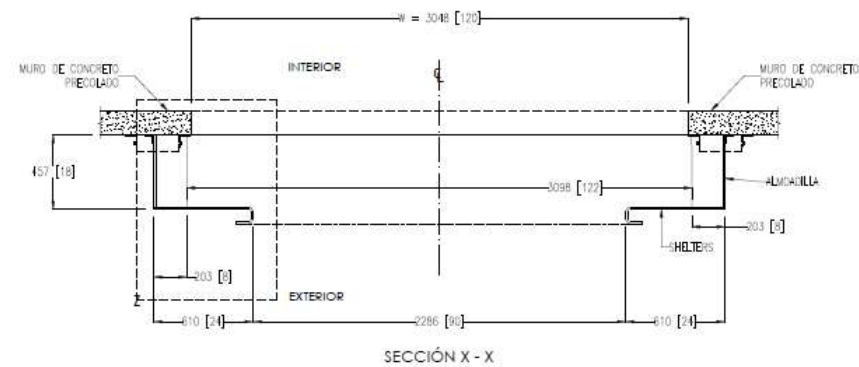

SECCIÓN X - X

